WILDEBOER

Inbetriebnahme WiVent-B
Quick-Start-Guide

HINWEIS!	Mitgeltende Dokumente!
	Dieser Quick-Start-Guide beschreibt die benötigten Schritte für eine schnelle Inbetriebnahme des Lüftungsgeräts WiVent-B und ersetzt nicht das Lesen der beigelegten Anleitungen. Weiterführende Informationen zur Inbetriebnahme sind in den dem Produkt beiliegenden Software- sowie Montage- und Betriebsanleitungen enthalten. Für die nachfolgend beschriebenen Schritte wird eine abgeschlossene Montage und Installation gemäß Montage- und Betriebsanleitung vorausgesetzt.

Netzwerkkabel verbinden

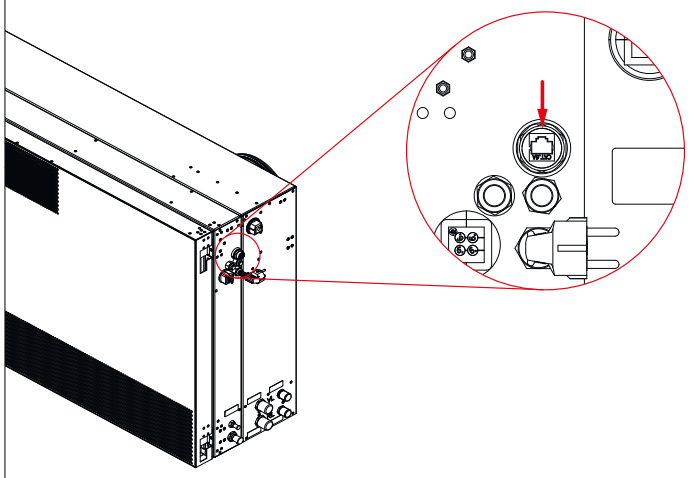

1. Das Netzwerkkabel des Endgeräts (z. B. Laptop) über den seitlichen LAN-Anschluss mit dem Mastergerät verbinden.

IP-Adresse manuell einstellen (Beispiel Windows 10)

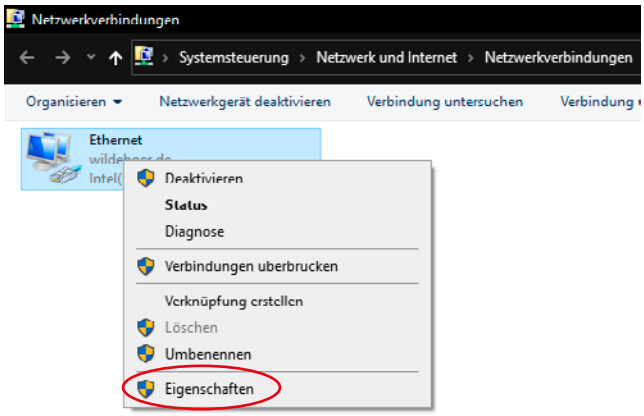

2. Auf dem Endgerät den Netzwerk-Adapter auswählen und über das Kontextmenü den Dialog **[Eigenschaften]** öffnen.

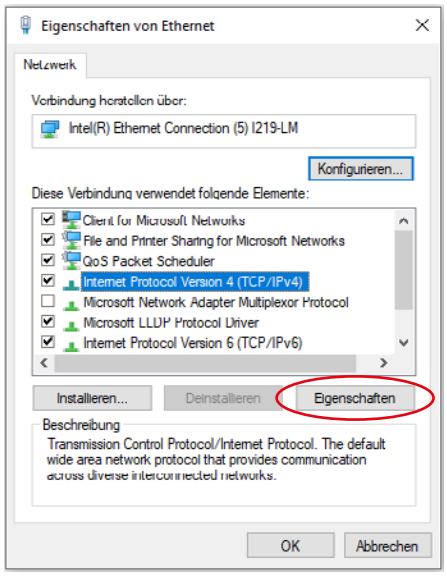

3. Den Dialog **[Eigenschaften]** der IP-Verbindung „Internet Protokoll Version 4" öffnen.

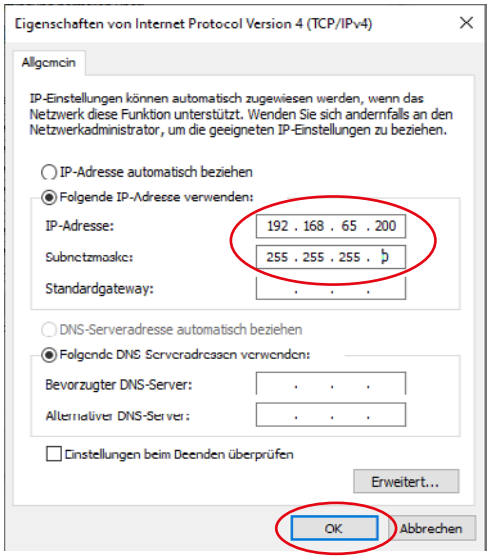

4. Die IP-Adresse und Subnetzmaske auf dem Endgerät zum Herstellen der Verbindung wie folgt ändern:

   IP-Adresse: 192.168.65.**xxx** (Beispiel: 200)
   Subnetzmaske: 255.255.255.0

   Werkseitig werden die Mastergeräte mit der IP-Adresse 192.168.65.**250** ausgeliefert. Diese kann für das Endgerät nicht verwendet werden.

5. Die vorgenommenen Änderungen mit **[OK]** übernehmen.

Konfigurationsmenü auf dem Mastergerät aufrufen



6. Das Konfigurationsmenü des Mastergeräts im Browser unter http://192.168.65.250/config aufrufen.

Die Anmeldung erfolgt mit der Benutzerkennung:

Benutzername: **Administrator**
Passwort: **Master**

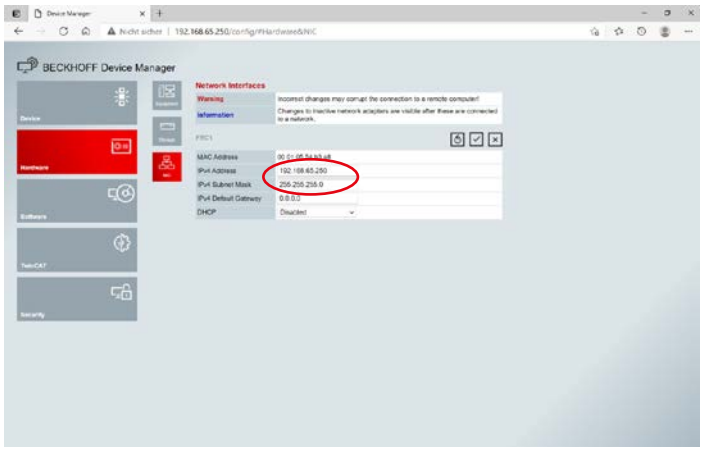

7. Die Einstellungen für die Netzwerkverbindung über das Menü Hardware → NIC hinterlegen.

8. Die vorgenommenen Änderungen mit [☑] übernehmen und das Gerät über das Menü Device → Boot neustarten.

i Werkseitig werden alle Mastergeräte mit der IP-Adresse 192.168.65.**250** ausgeliefert. Zur Einbindung in bestehende Netzwerke müssen die IP-Adressen angepasst und die Geräte einzeln in Betrieb genommen werden.

Um weitere Einstellungen vorzunehmen zu können, muss anschließend die Browser-Adresse aktualisiert und eine neue Verbindung zum Mastergerät aufgebaut werden.

Webvisualisierung aufrufen



9. Die Webvisualisierung des Mastergeräts im Browser unter http://192.168.65.250/Tc3PlcHmiWeb/Port_851/Visu/webvisu.htm aufrufen.

i Die IP-Adresse (192.168.65.250) muss hierbei an die vorgenommenen Änderungen angepasst werden.

Um Änderungen vorzunehmen erfolgt der Login in der Webvisualisierung mit der Benutzerkennung:

Passwort: **2468**

i Das Passwort ist anschließend zu ändern, damit Unbefugte keinen Zugriff auf das Lüftungsgerät erlangen können.

Verbindung zu Slavegeräten prüfen

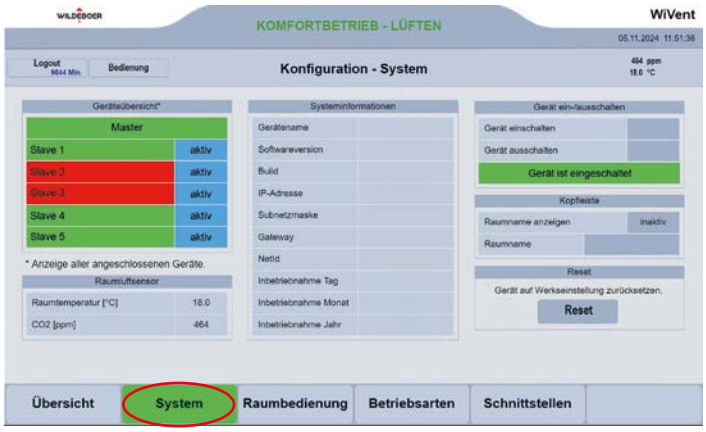

10. Im Reiter [Konfiguration - System] prüfen, ob alle angeschlossenen Slavegeräte vom Mastergerät aus angesprochen werden können und aktiv geschaltet sind.

Sollten Master- und Slavegerät nicht miteinander kommunizieren können (rot hinterlegt), prüfen Sie die Verbindung der Netzwerkkabel und ob die Adressierung der Slavegeräte über den ID-Switch gemäß Seite 63 (Montage- und Betriebsanleitung) vorgenommen wurde.

Prüfen und Ändern von Einstellungen

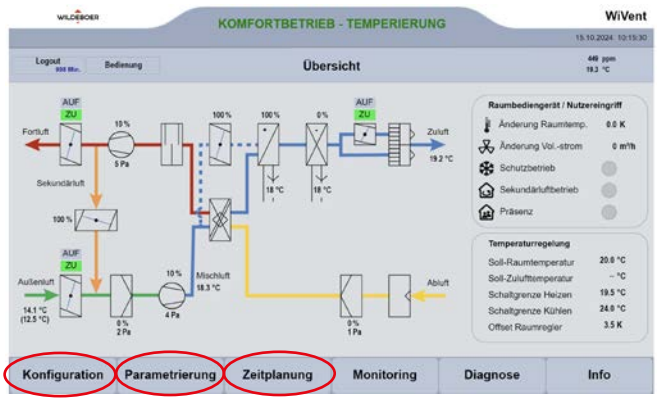

11. Die werksseitigen Voreinstellungen prüfen und bei Bedarf anpassen. Die Überprüfung der Voreinstellung wird für die folgende Bereiche empfohlen:

- **Konfiguration → System und Raumbedienung**
  Zur Einstellung des Raumnamens, des Raumbediengeräts und zur Überprüfung ob die Slavegeräte aktiv sind.

- **Parametrierung → Temperaturgrenzen**
  Zur Einstellung der Sollraumlufttemperatur nach Vorgabe der Planung.

- **Zeitplanung → Wochenplan, Ferien/Urlaub**
  Zur Einstellung von Uhrzeit/Datum und Anpassung der hinterlegten Ferienkalender und Wochenpläne

- **Zeitplanung → Einstellung:**
  Zur Festlegung des entsprechenden Bundeslands und Einstellung der jährlichen automatischen Kalenderumstellung

i Bei der Vergabe von Datum und Uhrzeit wird die Verwendung des NTP-Zeitservers empfohlen.

HINWEIS!	**Weiterführende Informationen in der Softwareanleitung!**
	Die detaillierten Einstellmöglichkeiten und Funktionsweisen sind in der beiliegenden Softwareanleitung beschrieben. Sollten darüber hinaus noch weiteren Fragen bestehen, kontaktieren Sie uns gerne unter: tb-wivent@wildeboer.de +49 4951 950-330
!!!	**WICHTIG!** ■ Durch den Logout werden sämtliche durch die Qualifizierte Person (QP) durchgeführten Änderungen gespeichert. ■ Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung des WiVent-B Lüftungsgeräts werden die Änderungen nicht übernommen.

Mehr Informationen, das Anwenderhandbuch und technische Flyer zum Wivent-B Lüftungsgerät finden Sie auf unserer Internetseite.